MEDIDAS EM mm SALVO INDICACAO EM CONTRARIO

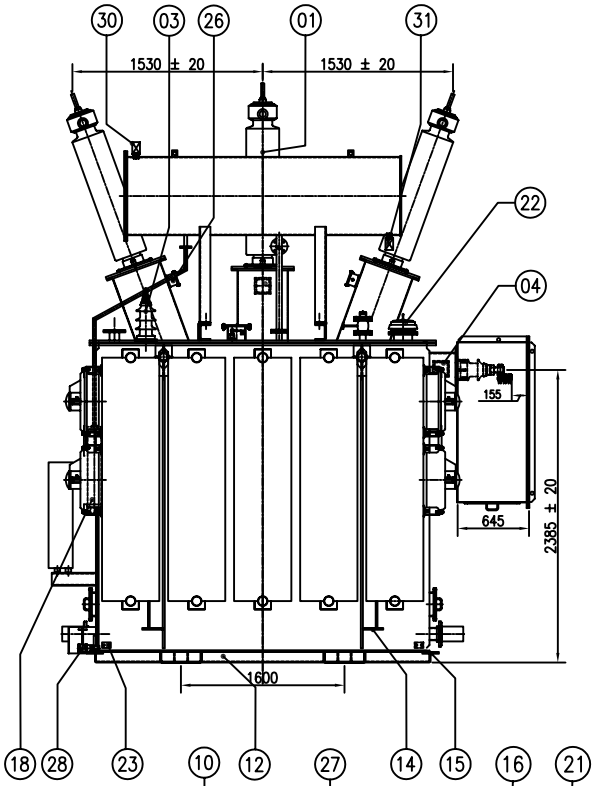

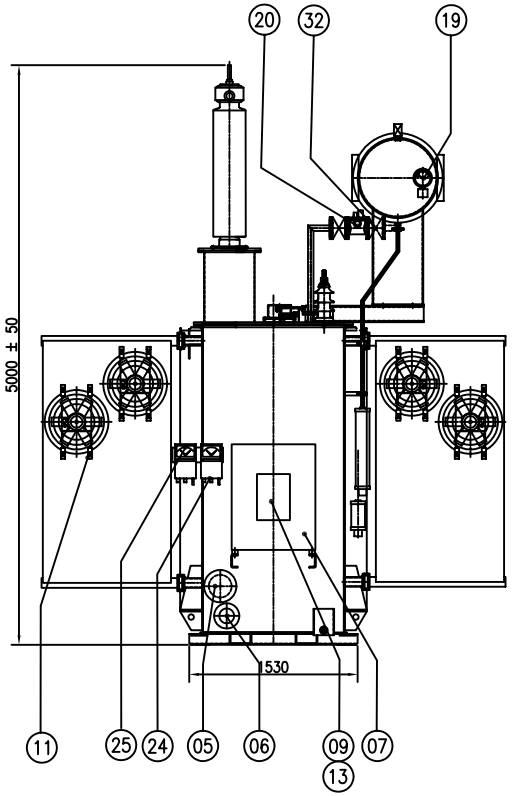



VISTA FRONTAL DA CAIXA FLANGEADA DE BT

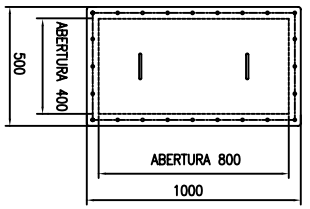

DETALHE DE ABERTURA INFERIOR DO LADO DE BT



DETALHE DA ABETURA INFERIOR DA CAIXA DE LIGAÇÕES

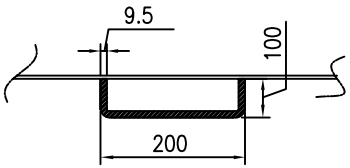

DETALHE DOS PERFIS DA BASE DE ARRASTE

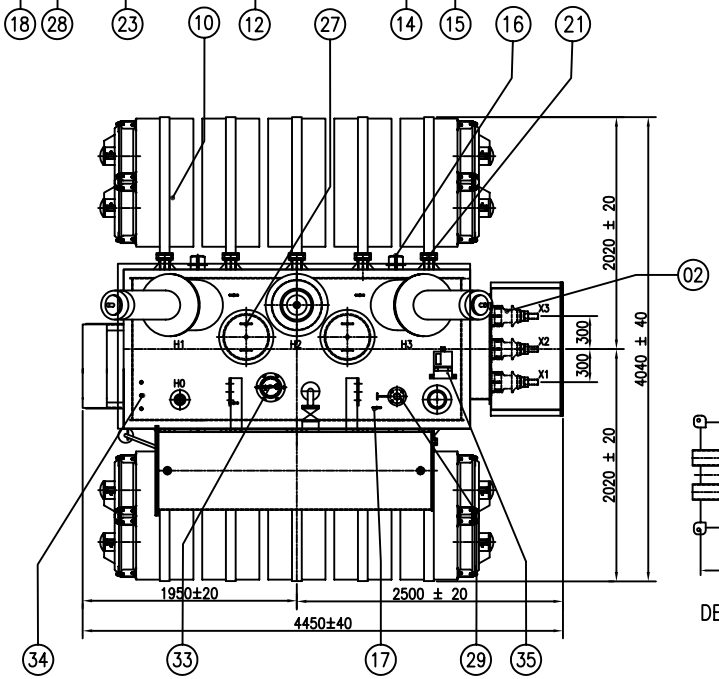

MASSAS APROXIMADAS

PARTE ATIVA	16250	kg
TANQUE E ACESSÓRIOS	11000	kg
ÓLEO 8990 ℓ	8000	kg
TOTAL	35250	kg

DIMENSÕES P/ TRANSPORTE

ALTURA	3550	mm
LARGURA	1800	mm
COMPRIMENTO	4600	mm
MASSA C/ ÓLEO REBAIXADO	28250	kg

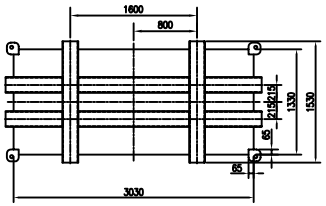

DETALHE DA BASE DE ARRASTE

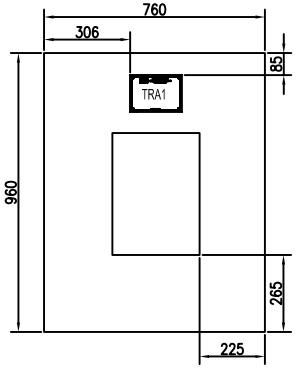

DETALHE DE FIXAÇÃO DA PLACA DE TAG

POS.	QT.	DENOMINACAO
35	01	REGISTRADOR DE IMPACTO
34	03	POÇO P/ TERMÔMETRO
33	01	ATERRAMENTO DO NÚCLEO
32	02	VÁLVULA DO RELÉ DETECTOR DE GÁS Ø2"
31	01	VÁLVULA P/ DRENAGEM DO CONSERVADOR DE ÓLEO Ø1.1/2"
30	01	VÁLVULA P/ ENCHIMENTO DO CONSERVADOR DE ÓLEO Ø1.1/2"
29	01	VALVULA SUPERIOR PARA FILTRO PRENSA Ø2"
28	01	VALVULA DE DRENAGEM COM CONEXAO PARA FILTRO PRENSA E AMOSTRAGEM Ø2"
27	02	ABERTURA PARA INSPECAO Ø400
26	03	CAIXA DE TERMINAIS DOS TRANSFORMADORES DE CORRENTE DA AT
25	01	TERMOMETRO DO ENROLAMENTO C/ 03 CONTATOS
24	01	TERMOMETRO DO LIQUIDO ISOLANTE C/ 02 CONTATOS
23	02	CONECTOR DE ATERRAMENTO PARA CABOS DE 50 a 120mm2
22	01	VALVULA DE ALIVIO DE PRESSAO C/ 02 CONTATOS
21	20	VÁLVULA DO RADIADOR TIPO BORBOLETA Ø3"
20	01	RELE DETECTOR DE GAS C/ 02 CONTATOS
19	01	INDICADOR MAGNETICO DE NIVEL DO OLEO C/ 02 CONTATOS
18	01	SECADOR DE AR COM SILICA-GEL (5kg)
17	04	OLHAL PARA LEVANTAMENTO DA TAMPA
16	04	OLHAL PARA LEVANTAMENTO DO TRANSFORMADOR COMPLETO
15	04	OLHAL PARA TRACAO
14	04	APOIO PARA MACACO
13	01	PLACA DE IDENTIFICACAO
12	01	BASE PARA ARRASTE
11	08	MOTOVENTILADOR
10	10	RADIADOR DESTACAVEL C/ BUJAO DE ENCHIMENTO,DRENAGEM E OLHAL P/ IÇAMENTO
09	01	PLACA DIAGRAMÁTICA (INTERNA)
08	01	CONSERVADOR DE ÓLEO DO TRANSFORMADOR C/ OLHAL P/ IÇAMENTO
07	01	CAIXA DE TERMINAIS DOS APARELHOS AUXILIARES
06	01	ACIONAMENTO DO COMUTADOR SEM TENSÃO (EXTERNO)
05	01	ABERTURA P/ INSPEÇÃO DO COMUTADOR SEM TENSÃO Ø200
04	01	CAIXA DE TERMINAIS DO TRANSFORMADORES DE CORRENTE DA BT
03	01	BUCHA NEUTRO ALTA TENSÃO 24.2kV/1000A C/ TERMINAL PINO ROSCADO M30 X 2
02	03	BUCHA DE BAIXA TENSAO 15kV/2000A C/ CONECTOR TERMINA P/ 03 CABOS DE 240 mm2
01	03	BUCHA ALTA TENSÃO GOB 650/1250 C/ TERMINAL PINO LISO Ø30

REVISAO					
	03	REVISADO CONF. SOLICTAÇÃO DO CLIENTE	23/04/02	GARCIA	ALDO
	02	INC. DET. FIX. PLACAS/ALTER. LOCAL MOTOVENTILADORES	09/04/02	BRUNER	FRANCISCO
	01	ALTERADO CONFORME SOLIC. DO CLIENTE E CONF. PROJETADO	07/03/02	BRUNER	GARCIA

DES.	14/01/02	GARCIA	DIMENSIONAL 20/28 MVA 138kV ± 2 X 2.5% – 13.8kV
PROJ.	14/01/02	GARCIA	
APROV.	14/01/02	DITMAR	
ESC.	CP. 3005.6388		WEG TRANSFORMADORES LTDA. 7240.0927